

Město Kasejovice
Zastupitelstvo města Kasejovice

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice,
kteřou se vydává požární řád města

Zastupitelstvo města Kasejovice se na svém zasedání konaném dne 26.10.2023, usnesením č. ZM/122/2023, usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

- (1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.
- (2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město Kasejovice zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Kasejovice (dále jen „město“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH města“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány města:
 - a) zastupitelstvo města - projednáním stavu požární ochrany ve městě minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany ve městě,
 - b) starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Město nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení

- (1) Město zřídilo JSDH města, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
- (2) Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH města na adrese Kasejovice 353, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů¹.
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje². Zdroje vody pro hašení požárů na území města jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
- (3) Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánu v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.
- (4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovilo město (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit městu:
 - a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
 - b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

¹ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

² nařízení Plzeňského kraje č. 3/2011 ze dne 11.5.2011

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

Město zřídilo následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:

budova městského úřadu na adrese Kasejovice 318, 335 44 Kasejovice, tel: 371 595 100 v úředních hodinách nebo 734 577 840.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlášováním elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
- c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhláší telefonním povoláním.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád města ze dne 11.9.2014.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.



Ing. Václav Jakubčík v.r.
starosta



Veronika Tesařová v.r.
místostarostka

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje

- (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
- (2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území města určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu				
	První jednotka požární ochrany	Druhá jednotka požární ochrany	Třetí jednotka požární ochrany	Čtvrtá jednotka požární ochrany
Název jednotek požární ochrany	JSDH Kasejovice	HZS Nepomuk	SDH Nepomuk	HZS Blatná
Kategorie jednotek požární ochrany	III	I	III/1	I

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

SDH – sbor dobrovolných hasičů,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH města

Název jednotek požární ochrany	Kategorie jednotek požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet členů
JSDH Kasejovice	III	1x CAS 20 S2R T – 815 1x CAS 32 T 148 1x DA Peugeot Boxer (8+1 osob) 4x dýchací přístroje Dräger 1x přetlakový ventilátor PAPIN 350 K 1x plovoucí čerpadlo Amphibio 800 S 1x plovoucí čerpadlo PH CYKLON 1x motorová pila J2041 1x motorová pila Jonsered 2145	18

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

DA – dopravní automobil.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

A) Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje


Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
přirozené	1. Fantovský rybník („Koutečák“) - Kasejovice	5000 m ³	na hrázi	celoroční

Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů stanovených nad rámec nařízení kraje


Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
přirozené	2. Nesviňský rybník - Kasejovice	9000 m ³	na hrázi	celoroční
přirozené	3. „Koupaliště“ - Kasejovice	6000 m ³	na hrázi	celoroční
přirozené	4. Fantovský rybník („Koutečák“) - pro Podhůří v Kasejovicích	5000 m ³	na hrázi	celoroční
přirozené	5. požární nádrž – Chloumek proti HZ	900 m ³	na hrázi	celoroční
přirozené	6. požární nádrž – Kladrubce na návsi	1200 m ³	na hrázi	celoroční
přirozené	7. Velký kladrubecský rybník – Kladrubce pod katrem	70000 m ³	na hrázi	celoroční
přirozené	8. požární nádrž – Polánka na návsi	400 m ³	na hrázi	celoroční
přirozené	9. požární nádrž – Přebudov na návsi	200 m ³	na hrázi	celoroční
přirozené	10. rybník Vesáček – Řesanice na návsi	900 m ³	na hrázi	celoroční
přirozené	11. rybník Jablánka	5300 m ³	na hrázi	celoroční
přirozené	12. požární nádrž – Újezd u Kasejovic na návsi	700 m ³	na hrázi	celoroční
přirozené	13. požární nádrž – Újezd u Kasejovic na návsi	1100 m ³	na hrázi	celoroční
umělé	městský vodovod		podzemní hydranty	celoroční
umělé	požární nádrž u trafostanice (podzemní cca 40 m ³) – KOVO Kasejovice	cca 40 m ³	podzemní	celoroční

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť a směru příjezdu k nim


Celkový přehled všech čerpacích stanišť městského úřadu Kasejovice

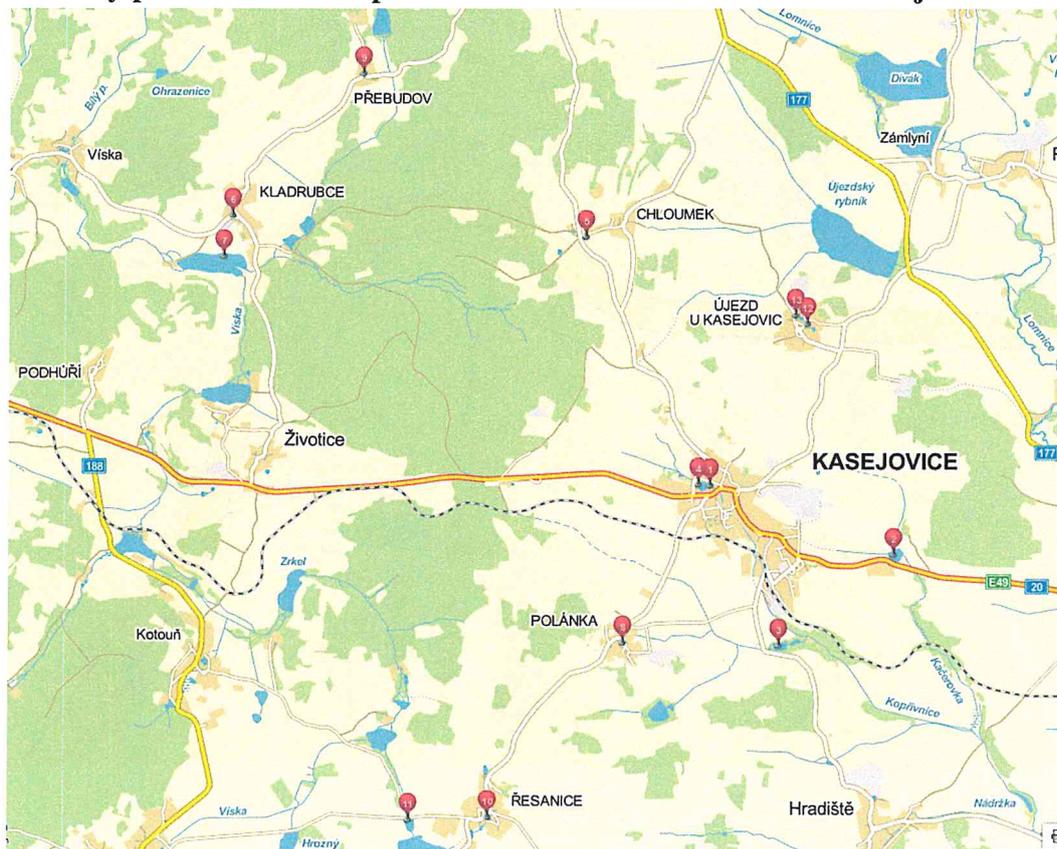


Kasejovice

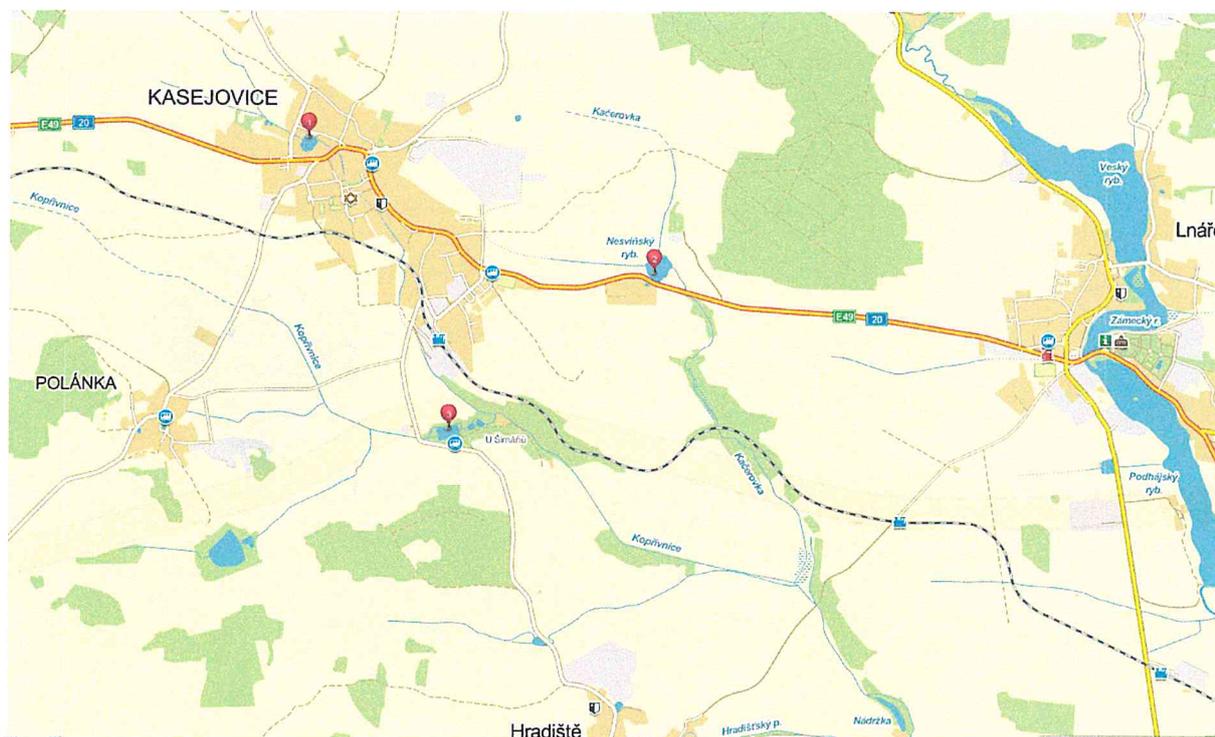

1) Fantóvský rybník („Koutečák“)

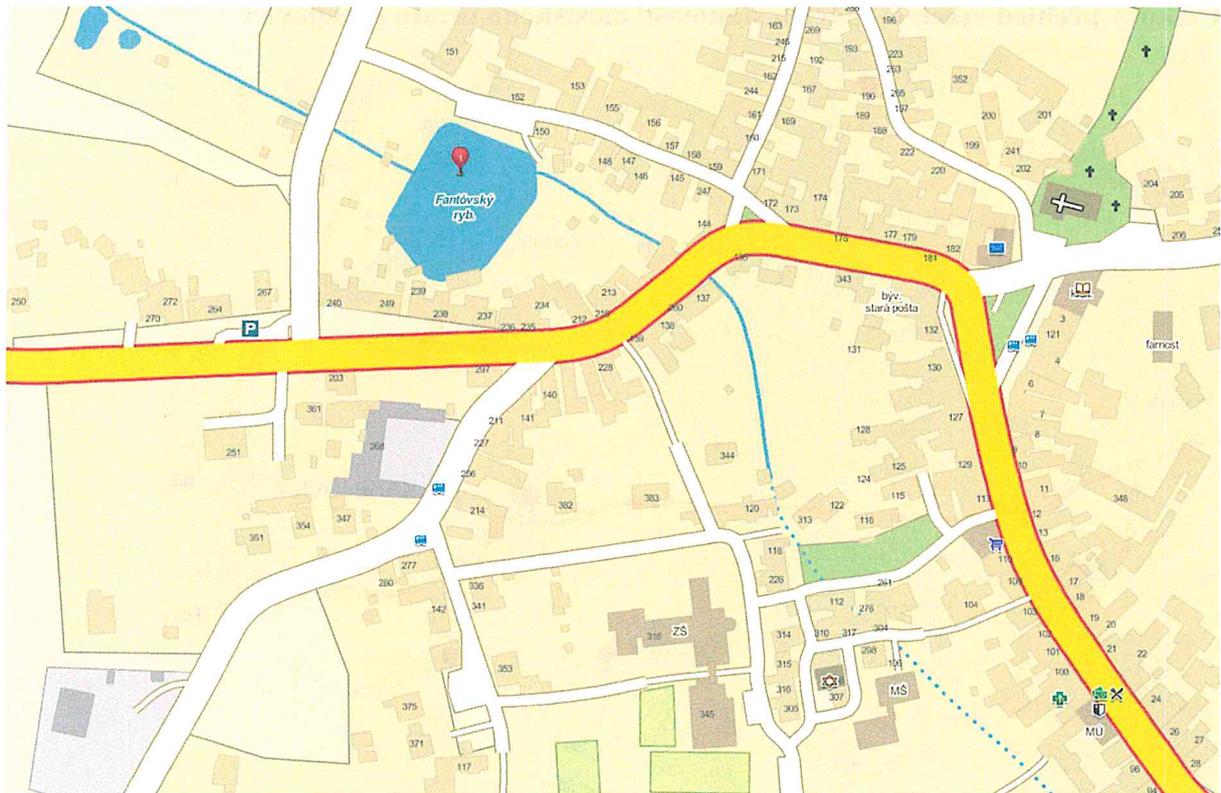


2) Nesviňský rybník

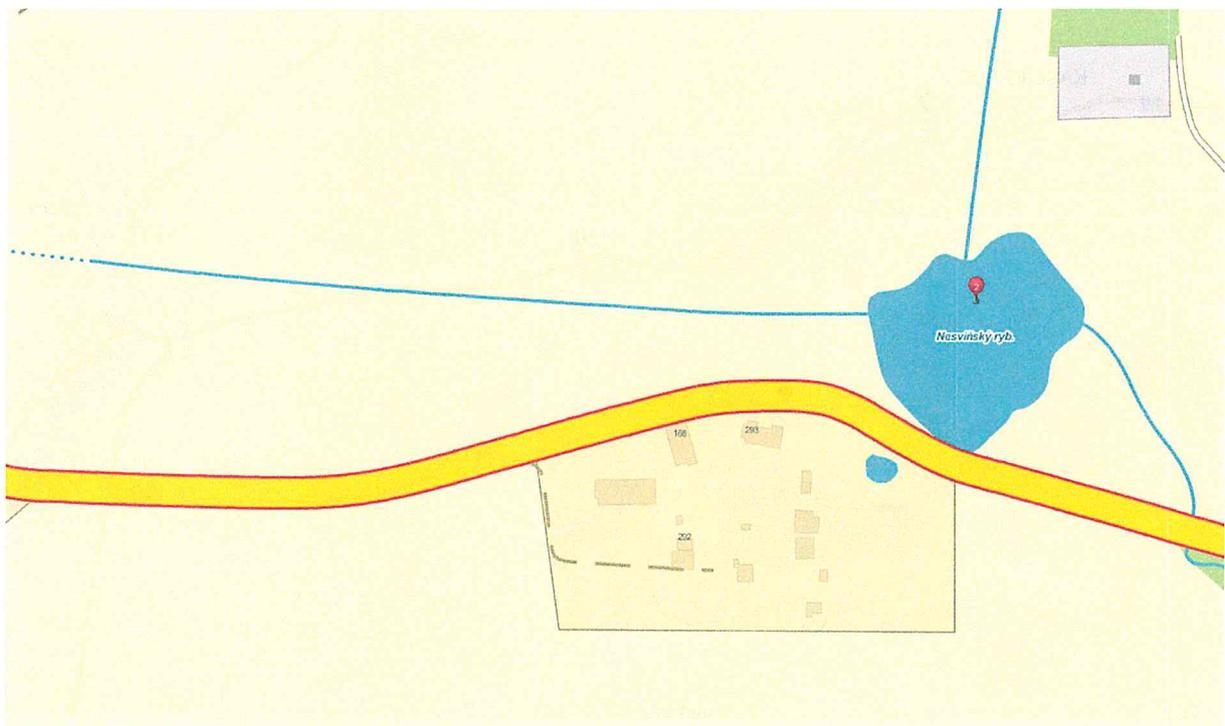


3) Koupaliště




Podhůří

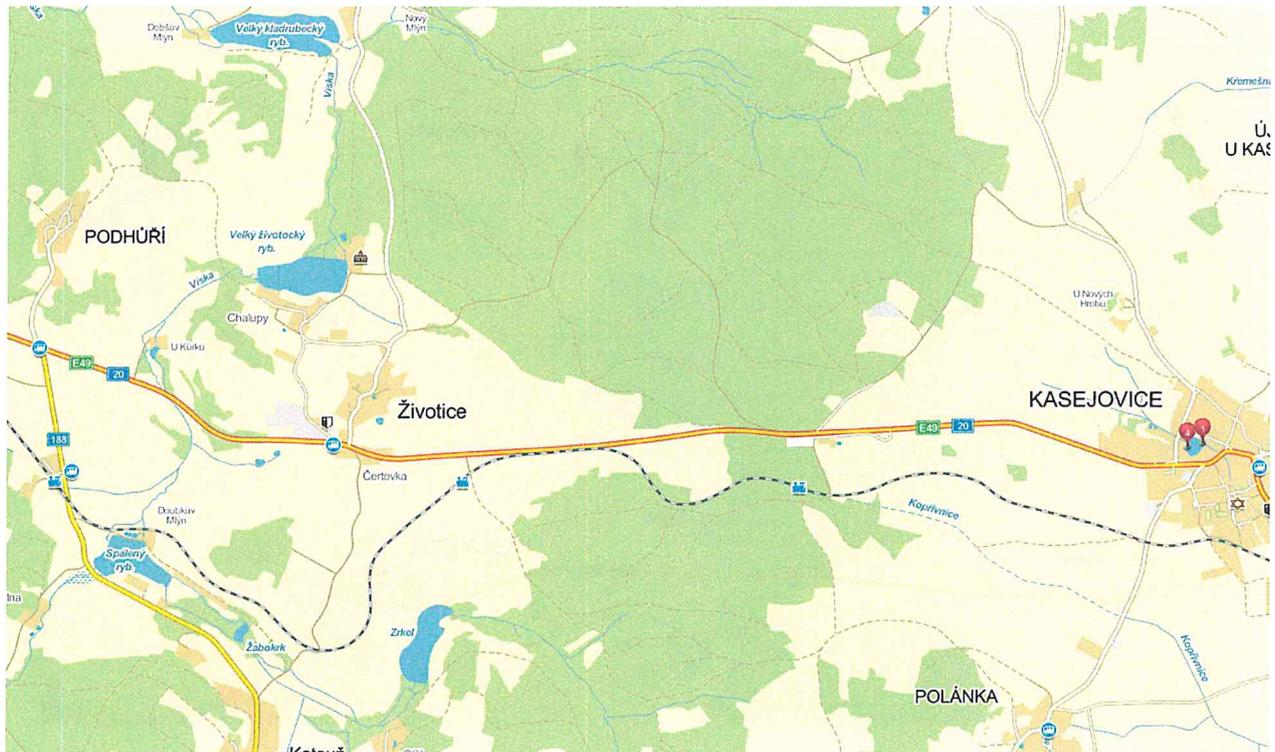


4) Fantovský rybník („Koutečák“)

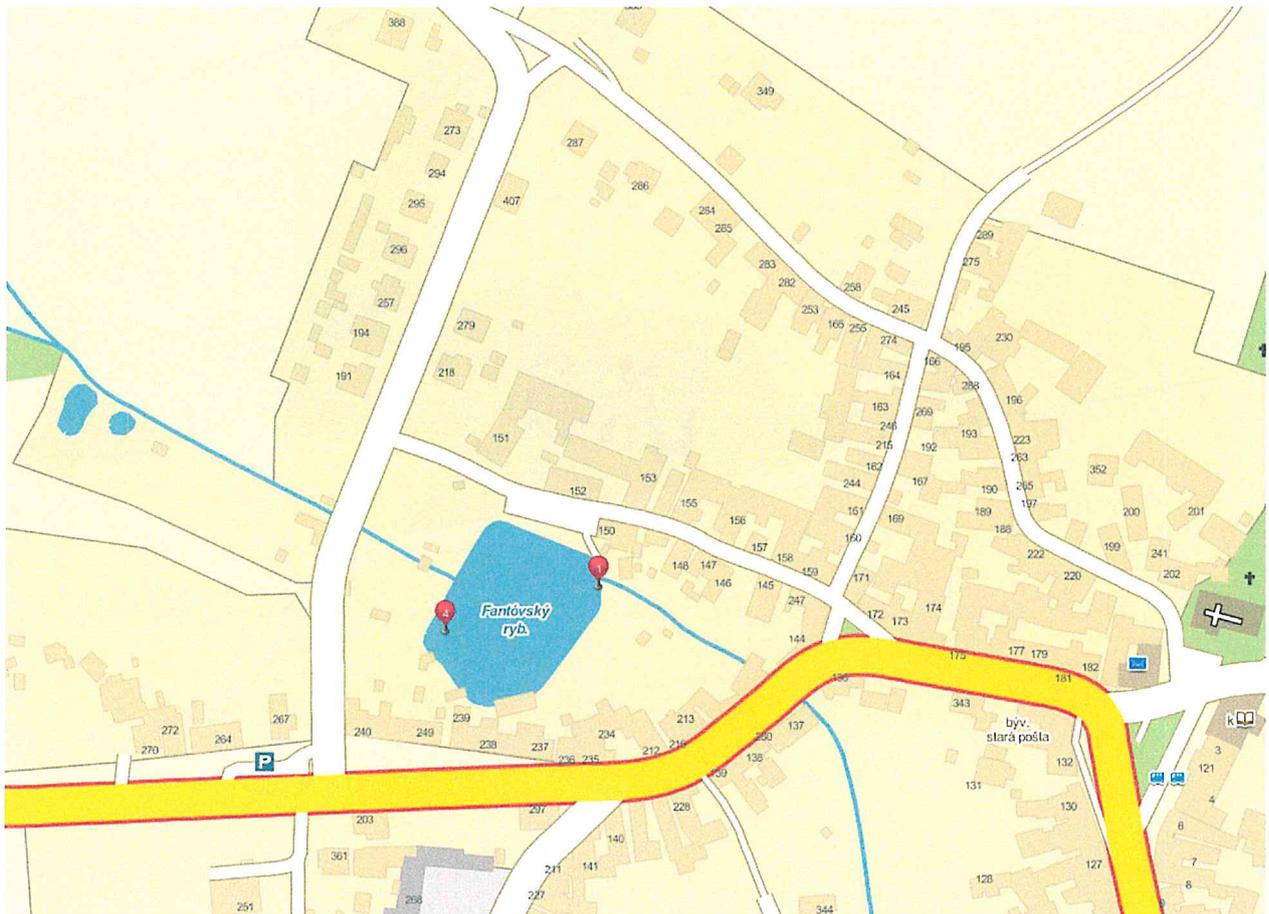


Chloumek

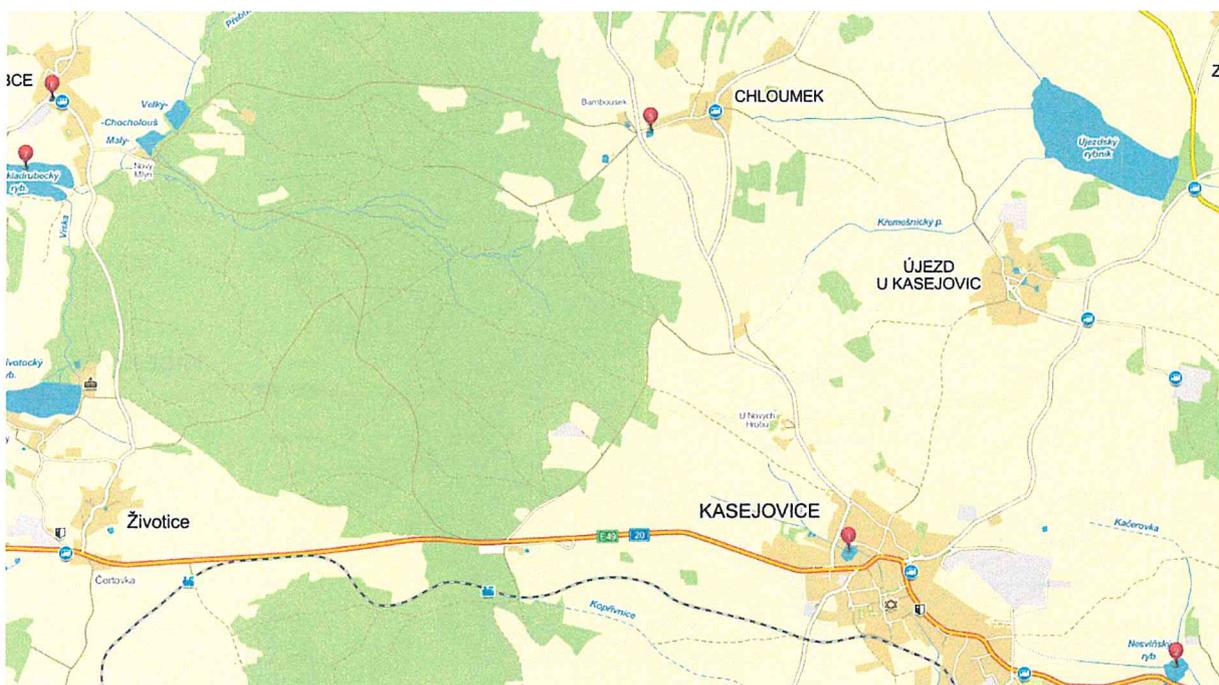


5) Požární nádrž proti hasičské zbrojnici

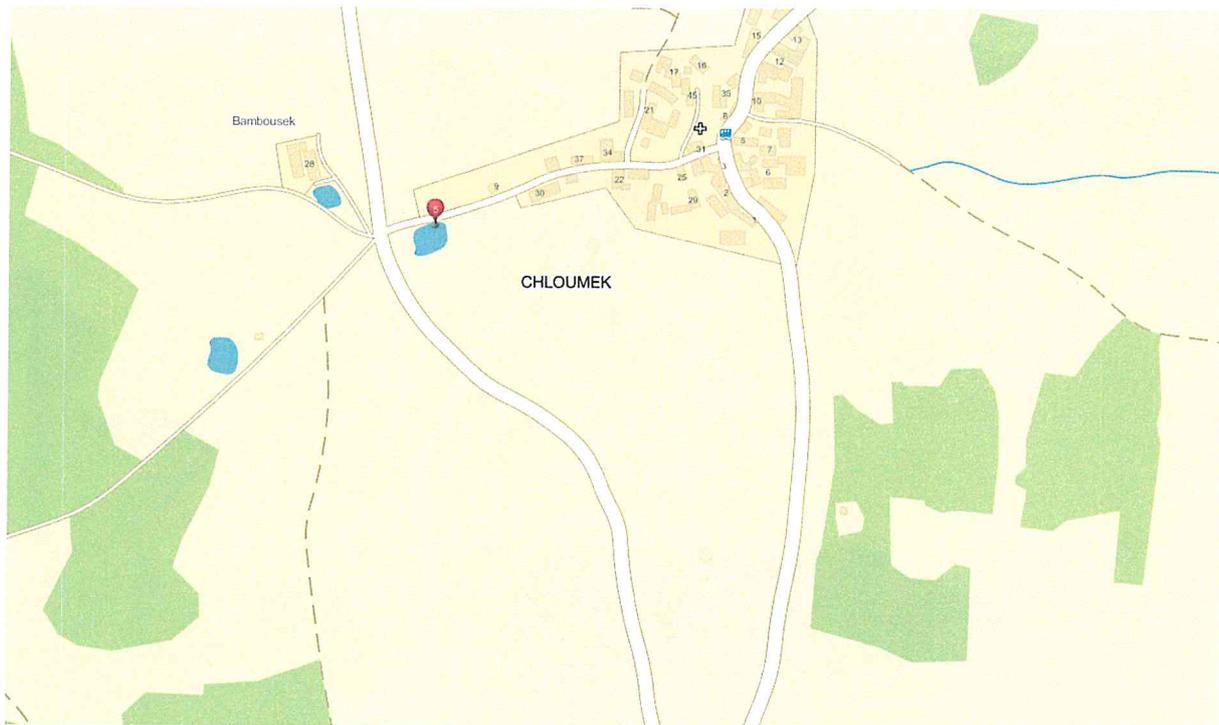


Kladrubee

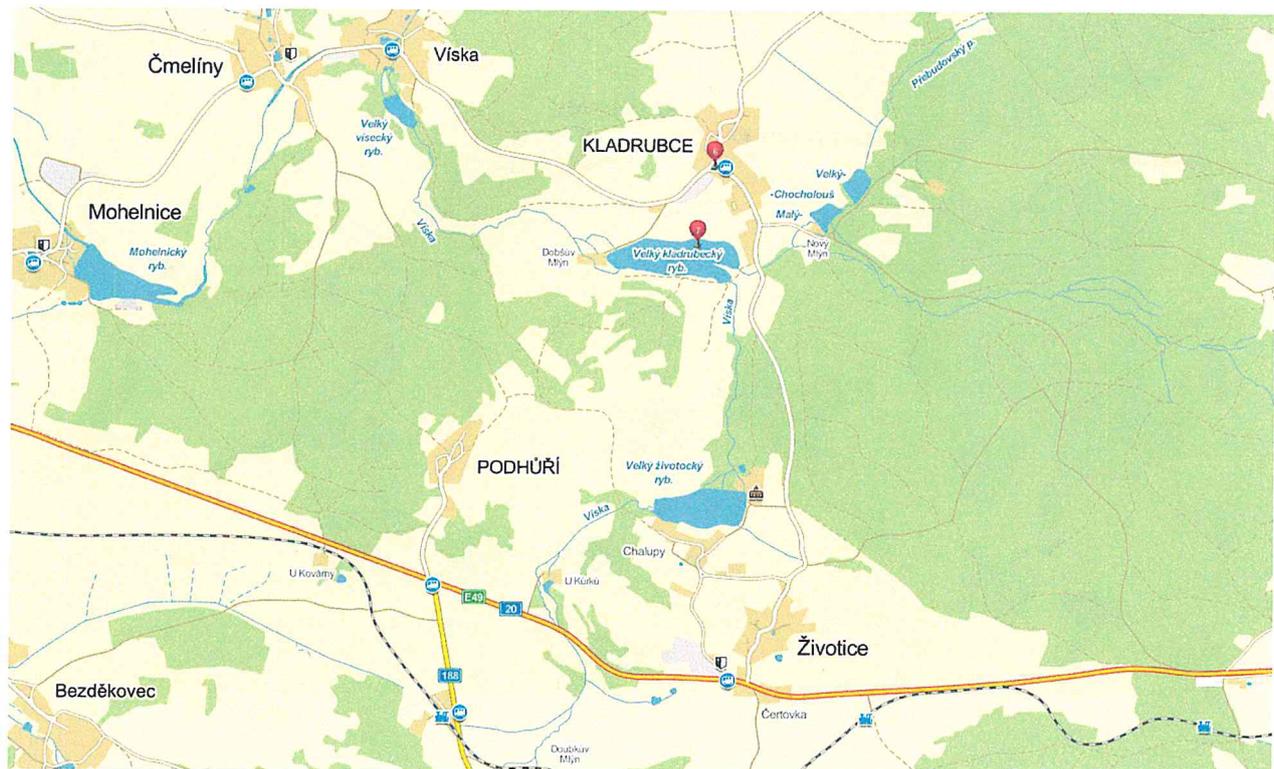


- 6) požární nádrž na návsi
- 7) Velký kladrubecký rybník

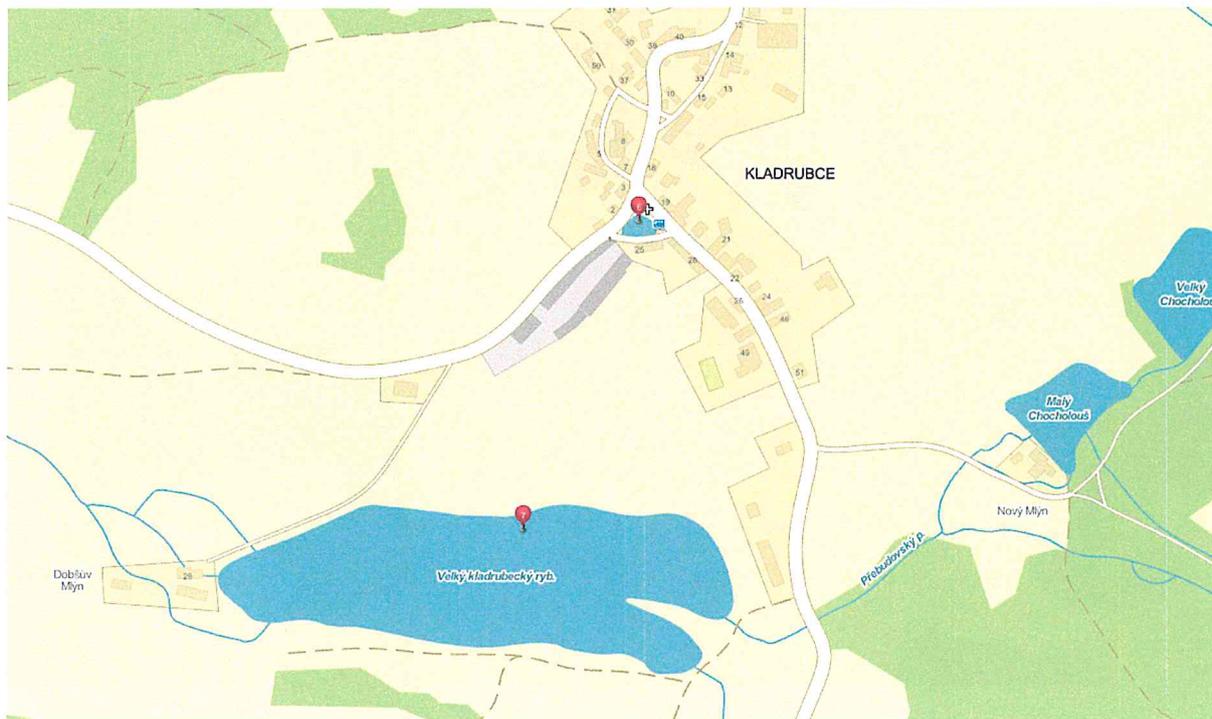


Polánka

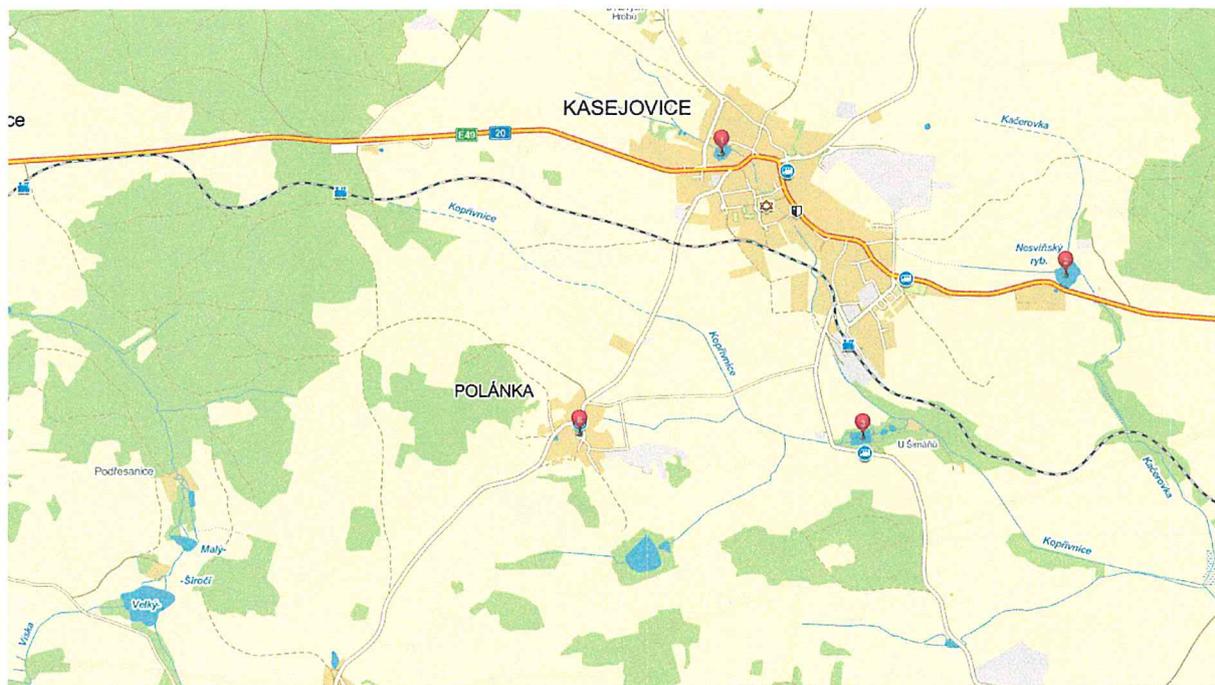

8) požární nádrž na návsi

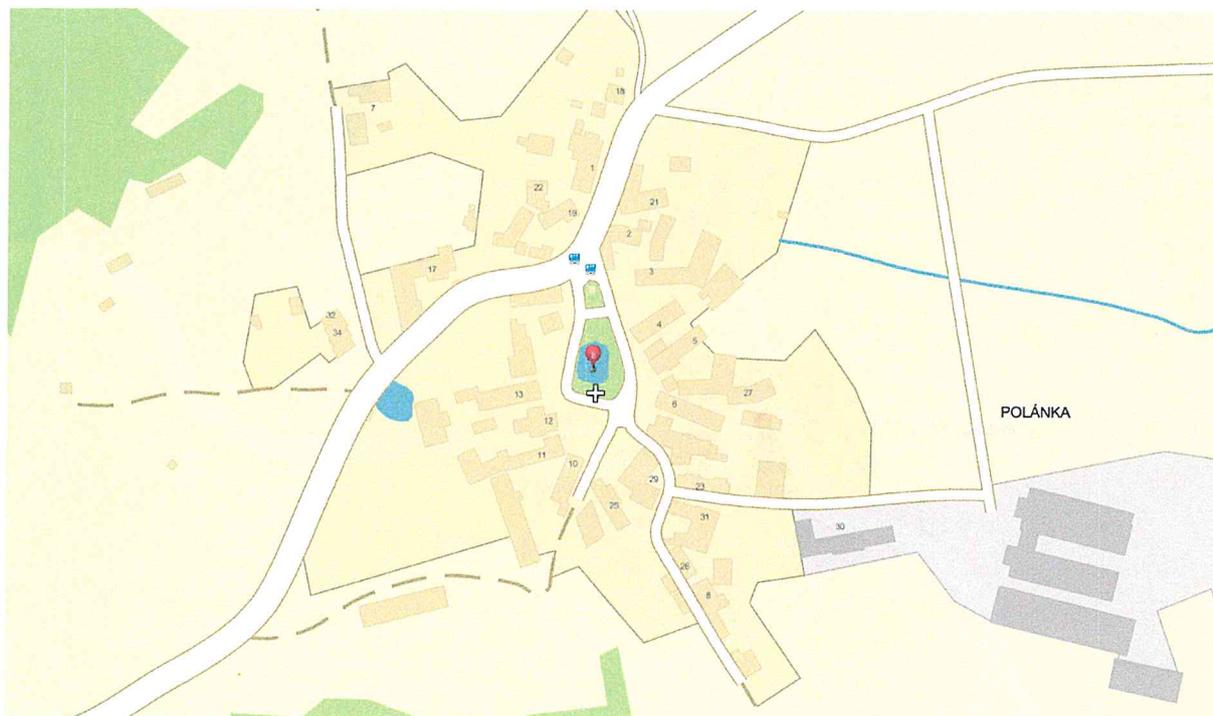


Přebudov

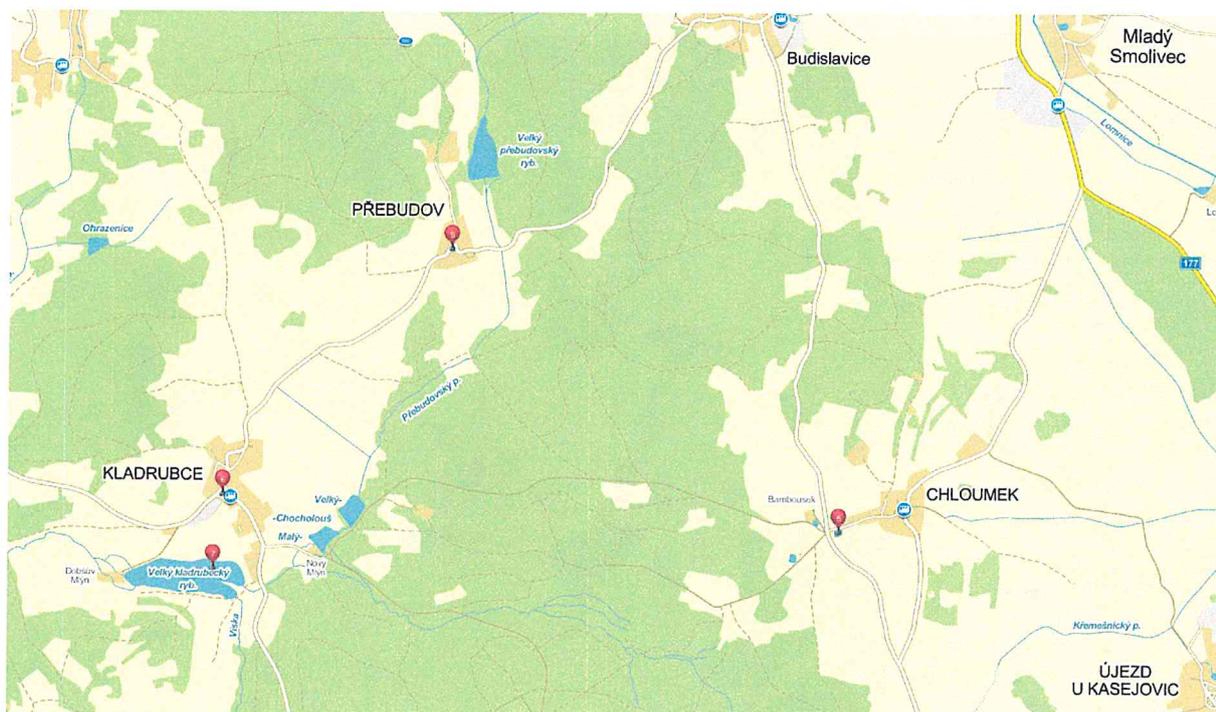

9) požární nádrž na návsi




Řesanice

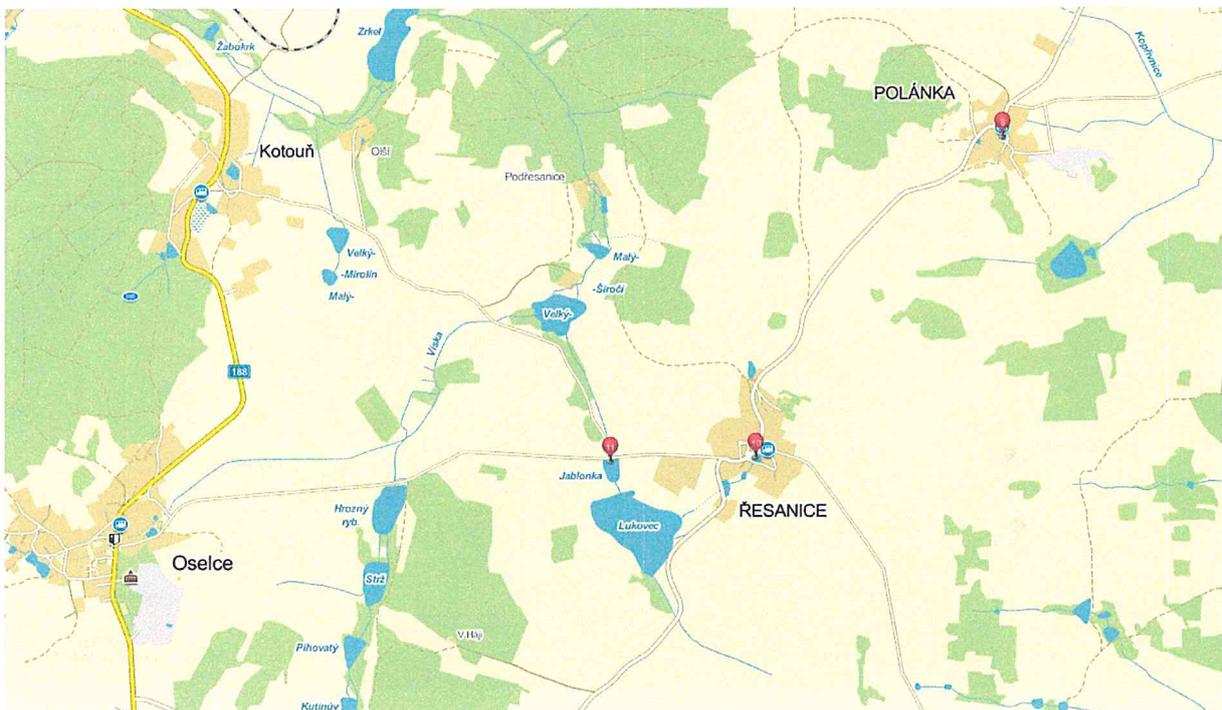

- 10) rybník Vesáček
- 11) rybník Jablánka



Újezd u Kasejovic

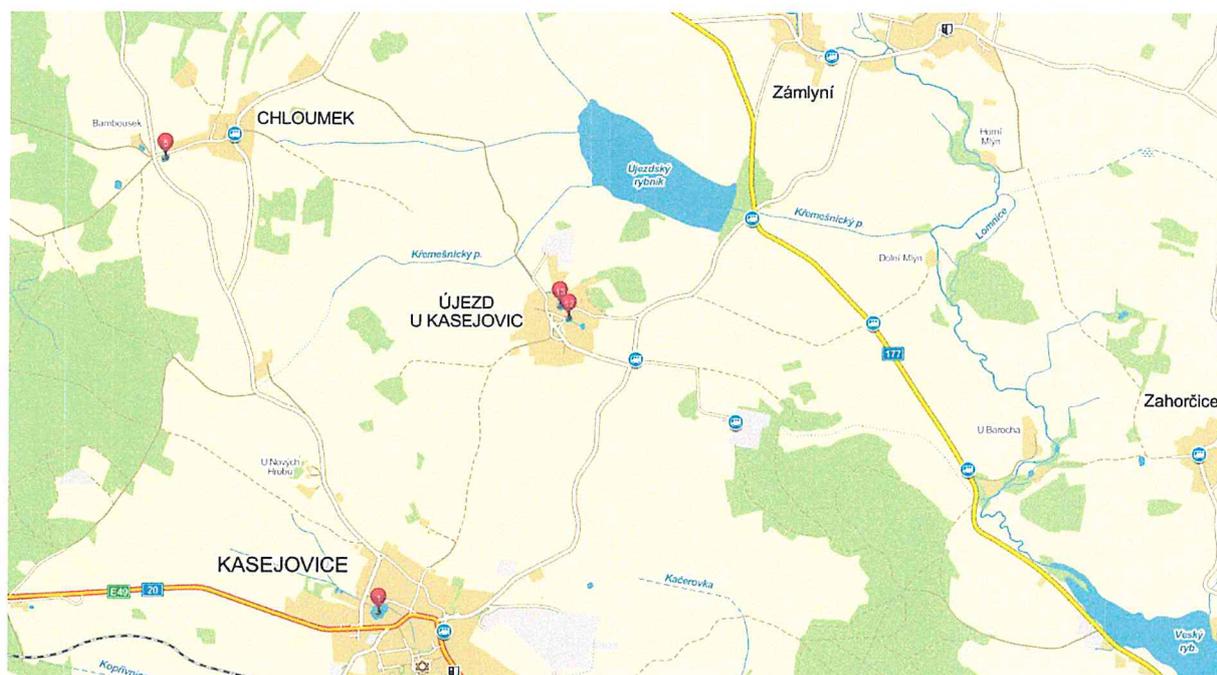

12 a 13) požární nádrže na návsi

